

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех наладки и испытаний (ЦНИ).					
08-2017: Инженер (САР)	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум			
Электрический цех (ЭЦ)/Участок освещения и кабельного хозяйства.					
09-2017: Ведущий инженер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Электрический цех (ЭЦ)/Участок электротехнической части ОРУ и общестанционного оборудования.					
10-2017: Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум			
11-2017: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум			
12-2017: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум			
Электрический цех (ЭЦ)/Участок электротехнической части КТЦ.					
13-2017: Ведущий инженер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
14-2017: Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
15-2017: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			

1	2	3	4	5	6
16-2017: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум			
Электрический цех (ЭЦ)/Участок электротехнической части топливоподдачи.					
17-2017: Ведущий инженер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Электрический цех (ЭЦ)/Служба релейной защиты автоматики и измерений/Группа в/в испытаний.					
18-2017: Инженер 1 категории	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум			
Электрический цех (ЭЦ)/Служба релейной защиты автоматики и измерений/Участок РЗА СН котлотурбинных цехов, ГЗУ и топливоподдачи.					
19-2017: Инженер (группы РЗА ГЗУ) 2 категории	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум			
20-2017: Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
21-2017: Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Электрический цех (ЭЦ)/Служба релейной защиты автоматики и измерений/Участок РЗА ОРУ.					
22-2017: Инженер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум			
Электрический цех (ЭЦ)/Служба релейной защиты автоматики и измерений/Участок РЗА котлотурбинных цехов.					
23-2017: Инженер (группы РЗА блоков) 1 категории	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум			
24-2017: Инженер (группы РЗА блоков)	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум			
25-2017: Инженер (группы автоматики пожаротушения)	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум			
Цех тепловой автоматики и измерений/Группа по обслуживанию вспомогательных систем участка по АСУ ТП.					

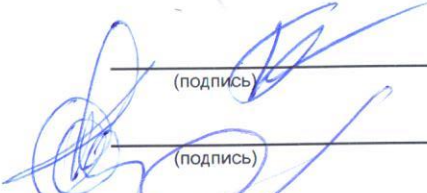
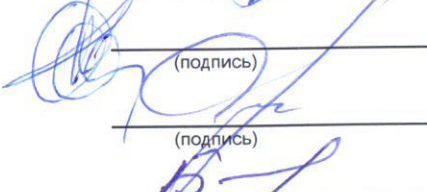
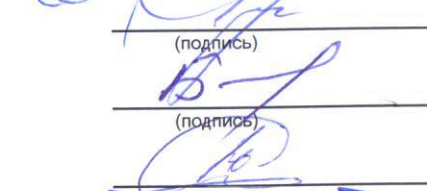
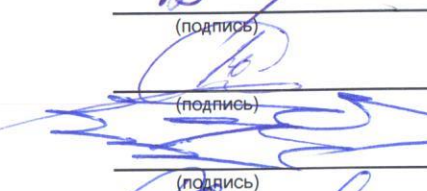
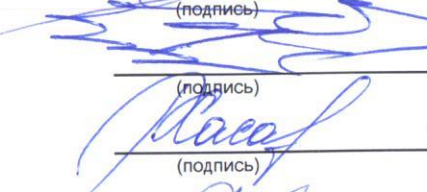
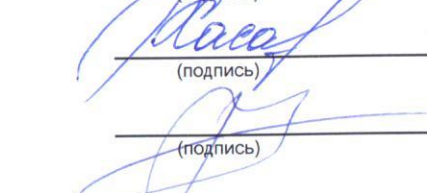
1	2	3	4	5	6
27-2017: Инженер 1 категории	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Цех тепловой автоматики и измерений/Участок технологических защит и сигнализаций/Группа по обслуживанию тех.защит и сигнализаций основного оборудования.					
28-2017: Ведущий инженер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
29-2017: Инженер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
30-2017: Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
31-2017: Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Цех тепловой автоматики и измерений/Участок технологических защит и сигнализаций/Группа по обслуживанию общестанционного оборудования и топливоподачи.					
32-2017: Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Цех тепловой автоматики и измерений/Участок средств измерений/Группа химического контроля и газового анализа.					
33-2017: Ведущий инженер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			

1	2	3	4	5	6
34-2017: Инженер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
35-2017: Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 7 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Микроклимат, Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Цех тепловой автоматики и измерений/Участок средств измерений/Группа по обслуживанию полевого оборудования и КИП.					
36-2017: Ведущий инженер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
37-2017: Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Цех тепловой автоматики и измерений/Участок общестанционного оборудования/Группа по обслуживанию ГЗУ.					
38-2017: Ведущий инженер	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
39-2017: Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			
Цех тепловой автоматики и измерений/Участок общестанционного оборудования/Группа по ремонту общецехового оборудования.					
40-2017: Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда	Разработать организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и социально-экономические мероприятия в зависимости от особенностей производства и (или) рабочего места с целью улучшения условий труда. Примерный перечень рекомендаций по улучшению условий труда представлен в приложении к перечню рекомендуемых мероприятий (раздел VI)	Улучшение условий труда по факторам: Тяжесть трудового процесса, Шум, Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия			

Дата составления 02.11.2017

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда

Директор
 Член комиссии по специальной оценке условий труда
 Заместитель главного инженера по эксплуатации
 Член комиссии по специальной оценке условий труда
 Заместитель главного инженера по эксплуатации
 Член комиссии по специальной оценке условий труда
 Председатель первичной профсоюзной организации "Троицкая ГРЭС" ЧелябООВЭП
 Член комиссии по специальной оценке условий труда
 Начальник управления по работе с персоналом
 Член комиссии по специальной оценке условий труда
 Начальник СОТ и ПК
 Член комиссии по специальной оценке условий труда
 Старший инспектор СОТ и ПК
 Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда
 № в реестре экспертов 203

	Краснопеев Б.В. (ФИО)	09.01.2018 (дата)
	Половнев А.В. (ФИО)	08.01.2018 (дата)
	Черемухин А.В. (ФИО)	09.01.2018 (дата)
	Богданова И.А. (ФИО)	09.01.2018 (дата)
	Михайлюта Ю.А. (ФИО)	09.01.2018 (дата)
	Волочаев О.В. (ФИО)	09.01.2018 (дата)
	Хасанова Р.Р. (ФИО)	09.01.2018 (дата)
	Тракало Сергей Юрьевич (ФИО)	02.11.2017 (дата)